JAŠEK S HIDROFORNO POSTAJO

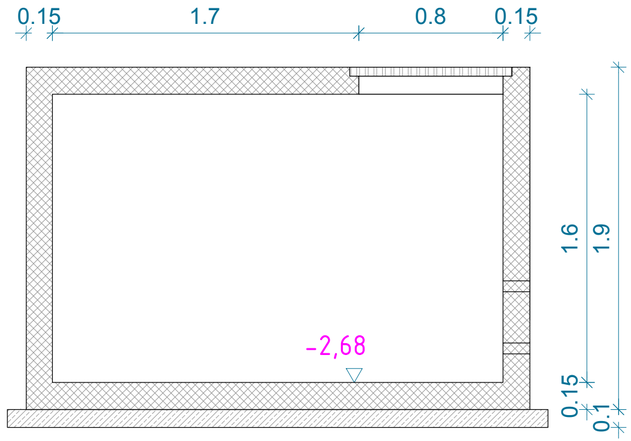

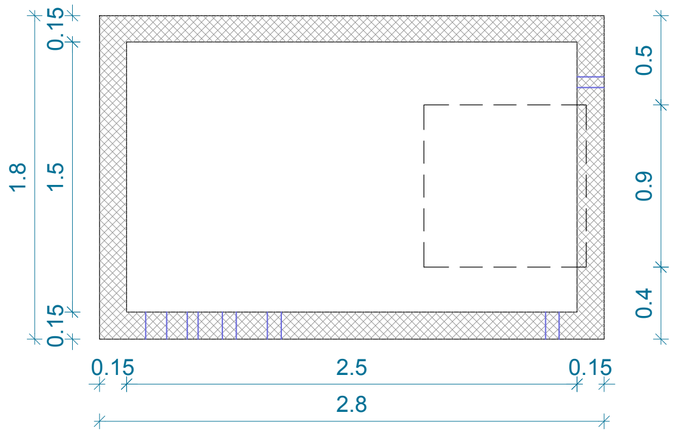

opozorilo!
mesta in višine prebojev in izpustov se določi na licu mesta, glede na obstoječe stanje, potrdi projektant.

USEDALNIK

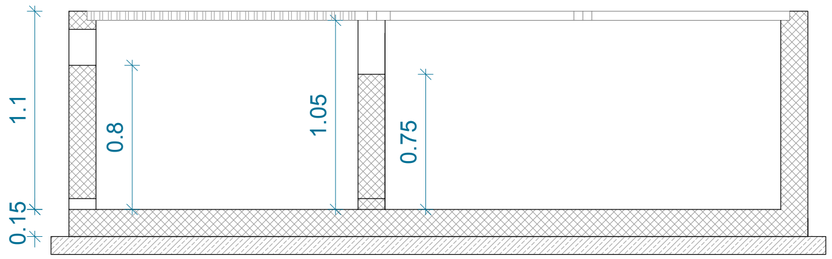

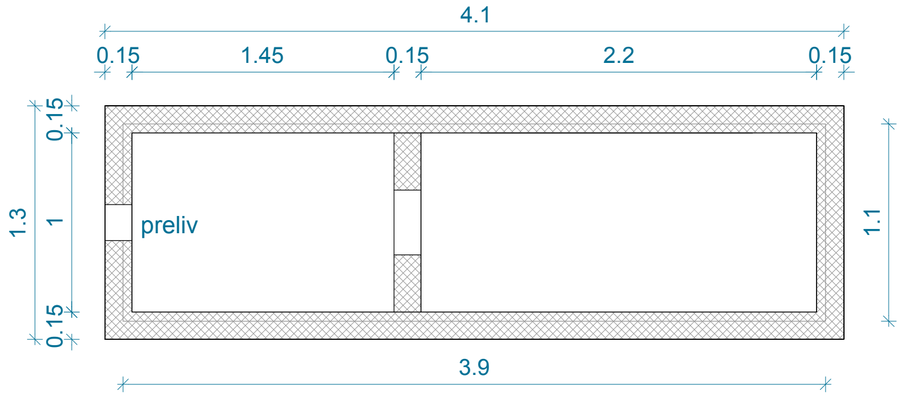

VODOTESEN BETON C25/30; razreda: XC2
PODLOŽNI BETON C12/15
VIDNE ROBOVE POSNETI Z TRIKOTNO LETVICO 2X2cm
ZAŠČITNA PLAST BETONA 3.5cm

HIDROIZOLACIJE:
- KONSTRUKCIJA SE IZVEDE PO PRINCIPU "BELE KADI"
- UPORABI SE VODOTESNI BETON RAZREDA V4 (GLOBINA OMOČENJAmax2.0cm)
- V DELOVNE STIKE IN PRI NAKNADNI IZDELAVI PRIKLJUČNIH CEVI SE VGRAJUJEO EKSPANZIJSKI TRAKOVI NA BAZI BETONITA IN KAVČUKA

Sprememba	opis spremembe	datum	podpis

Klima 2000 d.o.o.
projektiranje, inženiring
nadzor, meritve, trgovina
Prvomajska 37
5000 Nova Gorica
t.: +386 (0)5 330 52 00
f.: +386 (0)5 330 52 10

Objekt	VODOHRAN S ČRPALIŠČEM PITNE VODE, VODOVOD, FEKALNA KANALIZACIJA IN KČN ČOLNICA
Investitor	Občina Kanal ob Soči Trg svobode 23, 5213 Kanal
Vsebina risbe	USEDALNIK, JAŠEK S HIDROFORNO POSTAJO
Vrsta načrta	1. ARHITEKTURA
Vrsta projektne dokumentacije	PZI
Št. načrta	2973K-A
merilo	1:50
datum	maj 2015
Odgovorni vodja projekta	
Odgovorni projektant	Nataša Ipavec, u.d.i.a. ZAPS A-0390
Sodelavec	
številka risbe	1.5.8