



Trg svobode 23
5213 Kanal

T: 05 398 12 00
E: obcina.kanal@obcina-kanal.si

LETNO POROČILO O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2025



Režijski obrat

Kanal, januar 2026

UVOD

Režijski obrat Občine Kanal ob Soči, izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kanal ob Soči, zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode skladno z dokumenti o notranjem nadzoru na osnovi HACCP sistema. Uveden notranji nadzor omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter stalni nadzor na tistih mestih v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

V letu 2025 je notranji nadzor potekal po ustaljenih postopkih HACCP načrta.

Spremljanje kakovosti pitne vode v sklopu notranjega nadzora je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ob upoštevanju letnega načrta vzorčenja. Letni načrt vzorčenja opredeljuje časovno razporeditev, mesta vzorčenja (objekti za pripravo vode, vodovodno omrežje, mesto uporabe) ter obseg analiziranih parametrov (mikrobiološki, kemijski, fizikalni).

PRAVNA PODLAGA

Nadzor kakovosti pitne vode se je izvajal na podlagi naslednjih predpisov:

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012 in 44/2022);
- Uredba o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23)
- Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV, Uradni list RS, št. 21/2025);

Poročilo je pripravljeno skladno s 18. členom Uredbe o pitni vodi, ki določa upravljalcu vodovodnega sistema, da do 31. marca seznani uporabnike z letnim poročilom o pitni vodi. Poročilo vsebuje vse informacije oz. povezave do teh informacij, ki jih zahteva 18. člen in Priloga 4 Uredbe o pitni vodi.

IZVAJANJE OSKRBE S PITNO VODO

Oskrba s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči se je v letu 2025 izvajala preko 23 javnih vodovodnih sistemov, od teh se na 8 sistemih priprava pitne vode ne izvaja. Iz javnega vodovoda se je oskrbovalo 4754 prebivalcev Občine Kanal ob Soči.

Vodovodni sistem	Oskrbovalna območja	Število prebivalcev	Priprava vode	Dezinfekcija ¹
Ajba	Ajba	61	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Čolnica	Čolnica	17	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Dermota – Zagora	Dermota – Zagora	21	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Deskle	Deskle – Anhovo Gorenje Polje – Močila Prilesje	1003 162 52	Dobavljena pripravljena voda iz VS Mrzlek v upravljanju družbe Vodovod in kanalizacija d.d., Nova Gorica	
Gorenje Deskle	Gorenje Deskle	250	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Industrijska cona Anhovo	Industrijska cona Anhovo	- ²	Peščeni filter, ultrafiltracija	Plinski klor
Kal nad Kanalom – Levpa	Kal nad Kanalom	291	Dobavljena pripravljena voda iz VS Čepovan-Trnovo v upravljanju družbe Vodovod in kanalizacija d.d., Nova Gorica	
Kambreško	Kambreško	45	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Kanal	Avče Kanal	193 1499	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Kanalski Vrh	Kanalski Vrh	57	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Levpa	Levpa	59	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Lig – Lovišče	Lig – Lovišče	95	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Ložice	Ložice	316	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Plave	Plave	142	Peščeni filter	UV-dezinfekcija, Na-hipoklorit
Ročinj – Doblar	Ročinj – Doblar	329	Ultrafiltracija	Na-hipoklorit
Sistemi brez priprave vode				
Goljevica		33		
Gorenje Nekovo		13		
Gorenji Doblar		28		
Krstenica		32		
Melinki		5		
Paljevo		7		
Srednje		26		
Zamedveje		18		

¹ UV-dezinfekcija: dezinfekcija z ultravijolično svetlobo, Na-hipoklorit: dezinfekcija s klorovim preparatom (NaOCl).

² Sistem oskrbuje izključno podjetja v industrijski coni

NOTRANJI NADZOR


V letu 2025 je bilo na vodovodnih sistemih v upravljanju Občine Kanal ob Soči v okviru rednega in občasnega notranjega nadzora odvzetih 70 vzorcev. Vzorci so bili odvzeti na vodovodnem omrežju, objektih za pripravo vode, pri uporabnikih, v javnih objektih in na javnih pipah.

Sistemi z urejeno pripravo pitne vode

Velika večina vzorcev je bila skladnih z zahtevami Uredbe o pitni vodi. Neskladna sta bila 2 od 54 odvzetih vzorcev (v predhodnem letu 13 od 57):

- Na vodovodnem sistemu Ajba je bila v enem vzorcu presežena mejna vrednost indikatorskega mikrobiološkega parametra »Število kolonij pri 36 °C«. Vzorec ni pokazal onesnaženja fekalnega izvora.
- Na vodovodnem sistemu Levpa je bil zaradi prisotnosti indikatorskih koliformnih bakterij v nizki koncentraciji (ocenjeno 1) neskladen vzorec, odvzet v času že razglašenega preventivnega ukrepa prekuhavanja zaradi izpada delovanja UV dezinfekcije.

Oskrbovalno območje	Št. rednih vz.	Št. občasnih vz.	Skupaj vz.	Neskladnih vz.	Neskladni parametri ³
Ajba	2		2	1	K36
Avče	2	1	3		
Čolnica	2		2		
Dermota - Zagora	2		2		
Deskle - Anhovo	4		4		
Gorenje Deskle	2		2		
Gorenje Polje – Močila	2		2		
Industrijska cona Anhovo	4	2	6		
Kal nad Kanalom	2		2		
Kambreško	2	3	5		
Kanal	5	3	8		
Kanalski Vrh	2		2		
Levpa	2	1	3	1	KB
Lig - Lovišče	2		2		
Ložice	2		2		
Plave	2	1	3		
Prilesje	2		2		
Ročinj - Doblar	2		2		

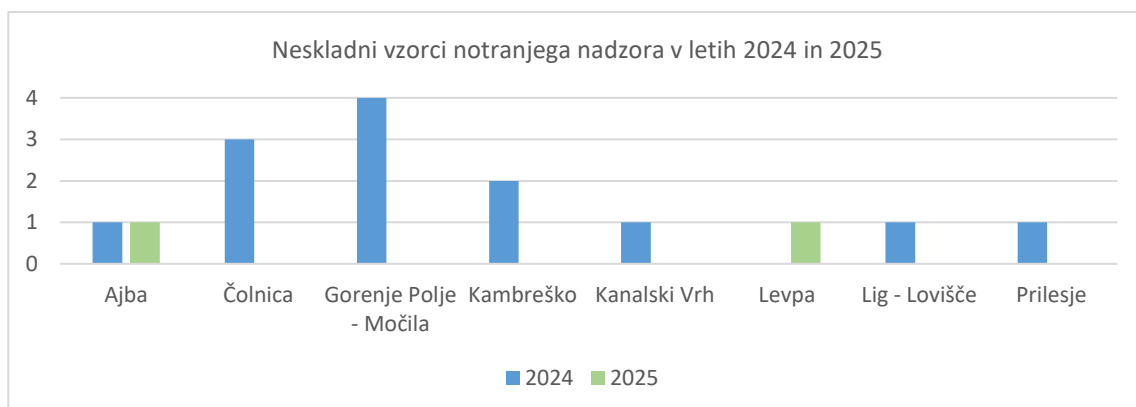

Sistemi brez priprave pitne vode

Na vodovodnih sistemih, na katerih se priprava vode ne izvaja, so bili neskladni – mikrobiološko onesnaženi vsi odvzeti vzorci. Po močnejših padavinah je bila presežena tudi motnost. Zaradi neurejene priprave pitne vode je na teh vodovodnih sistemih v veljavi trajen ukrep prekuhavanja vode.

Vodovodni sistem	Število vzorcev	Neskladnih vzorcev	Neskladni parametri ³
Goljevica	2	2	EC, EN, KB, K36
Gorenje Nekovo	2	2	EC, EN, KB, K36
Gorenji Doblar	2	2	EC, EN, KB, CP, M
Krstenica	2	2	EC, EN, KB, CP
Melinki	2	2	EC, EN, KB, CP, M, K36
Paljevo	2	2	EC, EN, KB, CP, M
Srednje	2	2	EC, EN, KB, CP, M
Zamedveje	2	2	EC, EN, KB

Interno mikrobiološko preizkušanje

Režijski obrat dodatno izvaja preventivni mikrobiološki nadzor z uporabo hitrih testov na mikrobiološke parametre (koliformne bakterije, escherichia coli, enterokoki). Rezultati, znani v enem dnevu, pripomorejo k učinkovitejši oceni stanja na vodovodnem sistemu in pravočasnemu ukrepanju.

V okviru internega mikrobiološkega preizkušanja je bilo v letu 2025 izvedenih 107 hitrih testov.

³ CP – clostridium perfringens

EC – escherichia coli

EN – enterokoki

KB – koliformne bakterije

K22 – število kolonij pri 22 °C

K36 – število kolonij pri 36 °C

M – motnost

MONITORING PITNE VODE

V sklopu državnega monitoringa pitne vode je bilo opravljenih 33 vzorčenj. 4 vzorci so bili neskladni zaradi zaznane prisotnosti indikatorskih mikroorganizmov. Noben vzorec ni pokazal onesnaženja fekalnega izvora.

Oskrbovalno območje	Število vzorcev	Neskladnih vzorcev	Neskladni parametri ³
Ajba	2		
Avče	2		
Deskle – Anhovo	3		
Gorenje Deskle	2		
Gorenje Polje – Močila	2		
Kal nad Kanalom	2		
Kambreško	2		
Kanal	4	1	K22
Kanalski Vrh	2		
Levpa	2		
Lig – Lovišče	2		
Ložice	2	1	KB
Plave	2	1	KB
Prilesje	2	1	K36
Ročinj – Doblar	2		

INŠPEKCIJSKI NADZOR

V okviru rednega nadzora s strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije sta bili opravljeni vzorčenja na vodovodnih sistemih Ajba in Kambreško. Oba vzorca sta bila skladna z določili Uredbe o pitni vode.

Vodovodni sistem	Število vzorcev	Neskladnih vzorcev	Neskladni parametri ³
Ajba	1		
Kambreško	1		

OMEJITVENI UKREPI

Na vodovodnih sistemih, na katerih se priprava vode ne izvaja, je v veljavi trajen ukrep prekuhavanja vode. V skladu s pridobljenim soglasjem NIJZ je redno radijsko obveščanje uporabnikov o trajnem ukrepu prekuhavanja pitne vode nadomeščeno s trajnim obvestilom na spletu in oglasnih deskah.

Do zaključka servisnega posega in ponovne vzpostavitve priprave pitne vode je bil na vodovodnih sistemih Čolnica in Kambreško v veljavi preventivni ukrep prekuhavanja vode. Preventivni ukrep prekuhavanja je bil v času izpada delovanja UV dezinfekcije prav tako razglašen na vodovodnem sistemu Levpa.

Zaradi izredno povečane motnosti vodnega vira po obilnih novembrskih nalivih je bil kratkotrajno razglašen ukrep prekuhavanja na vodovodnem sistemu Plave.

Začasni omejitveni ukrepi so bili preklicani po prejemu analiznih izvidov, ki so potrdili zdravstveno ustreznost pitne vode.

Vsa z vzorčenji odkrita neskladja se je preverilo in po potrebi izvedlo potrebne korektivne ukrepe za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode. Dodatni omejitveni ukrepi niso bili potrebni.

OSTALE INFORMACIJE V ZVEZI Z OSKRBO S PITNO VODO:

Povezave do informacij v skladu s 18. členom in Prilogo 4 Uredbe o pitni vodi:

- Podatki o izmerjenih vrednostih parametrov pitne vode iz Priloge 1 Uredbe o pitni vodi se nahajajo na <https://www.obcina-kanal.si/sl/za-obcane/informacije-za-uporabnike-pitne-vode/>
- Podatke o upravljalcu, o oskrbovalnih območjih, podatki o prispevnih in vodovarstvenih območjih ter vrsti priprave vode, najnovejši rezultati analiz, o parametrih, trdotah in mineralnih snoveh, ki jih določamo v pitni vodi, o nevarnostih in tveganjih glede vodovodnih sistemov, nasveti za zmanjšanje porabe in odgovorno rabo vode, nasveti za zdravje uporabnikov, vzdrževanje internih inštalacij, ter ostale informacije o pitni vodi dobite na spletni povezavi <https://www.obcina-kanal.si/sl/za-obcane/informacije-za-uporabnike-pitne-vode/>
- Uporabniki lahko podatke o pitni vodi dobite tudi na podlagi utemeljene zahteve, poslane na naslov gp@obcina-kanal.si
- Cena dobavljene pitne vode znaša v Občini Kanal ob Soči znaša 0,7577 EUR/m³ oz. 0,0007577 EUR/l (z DDV).
- Uporabniki lahko informacije o ceni vode dobijo na: <https://www.obcina-kanal.si/sl/za-obcane/oskrba-s-pitno-vodo/>
- Povprečna poraba pitne vode v Sloveniji znaša 167 l/osebo/dan oz. 60,6 m³/osebo/leto.
- Uporabniki imajo mesečno porabe pitne vode za svoja gospodinjstva navedeno na položnicah.
- Navodila in priporočila v zvezi s pitno vodo lahko uporabniki dobijo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na povezavah: <https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-navodila-in-mnenja-za-pitno-vodo/>
https://nijz.si/wp-content/uploads/2024/03/pogosta_vprasanja_o_pitni_vodi_08_03_2024.pdf
<https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/>